

Le prospettive sulla gestione degli inquinanti emergenti e delle microplastiche

Emanuela Ammoni

UO Prevenzione - DG Welfare – Regione Lombardia

Palazzo Lombardia – Sala Biagi

20 ottobre 2025

Il controllo dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano

Dal 2021 ad agosto 2024:





- Laboratorio di Prevenzione ATS Milano
- Panel di 7 composti

Da agosto 2024:

- Panel di 24 composti (D.Lgs. 18/2023)

Da primavera 2025:

- Laboratorio di Prevenzione ATS Milano + Laboratorio di Prevenzione ATS Val Padana

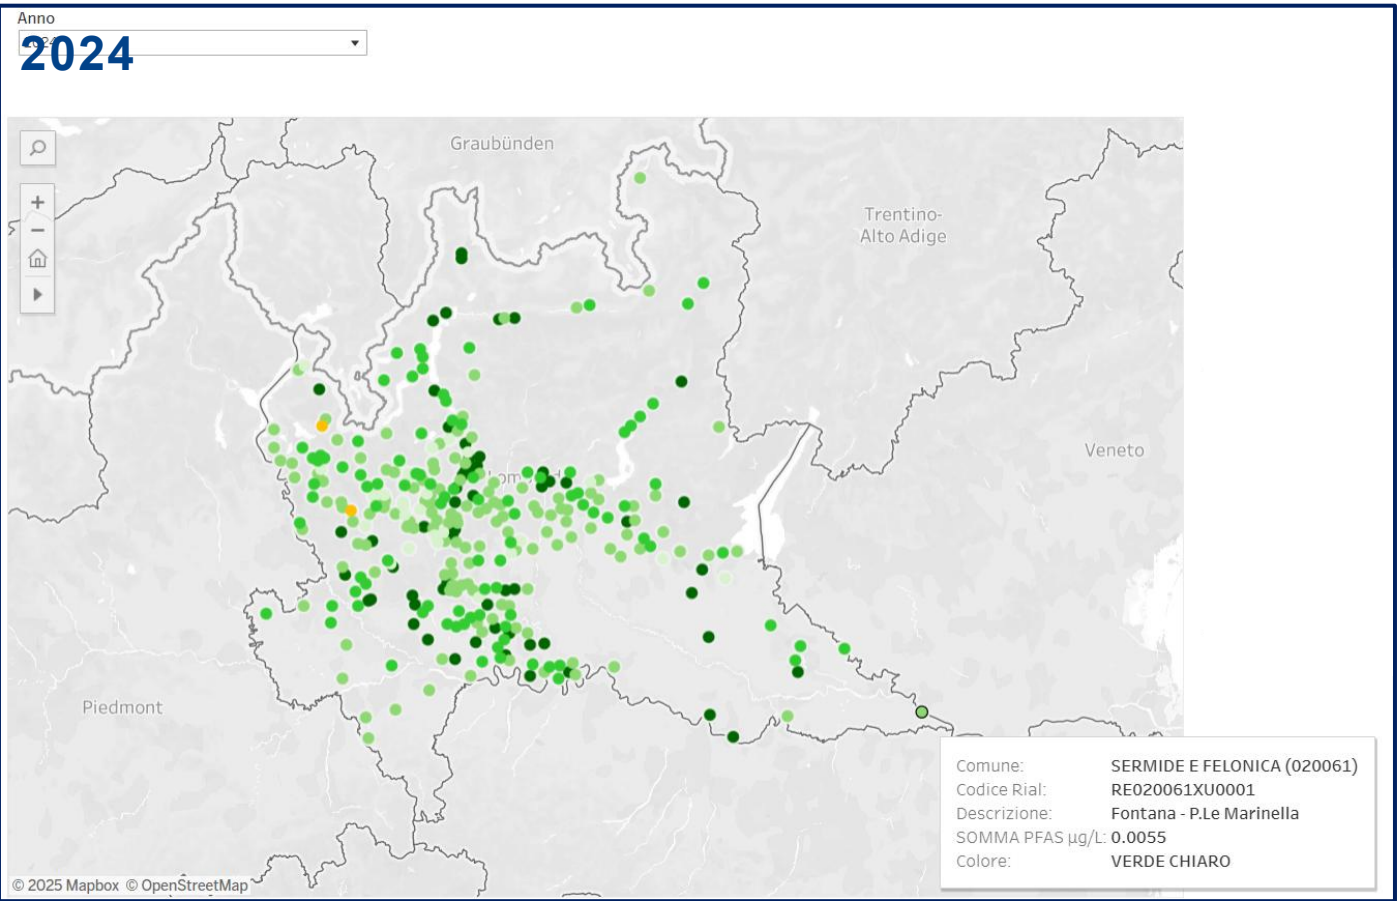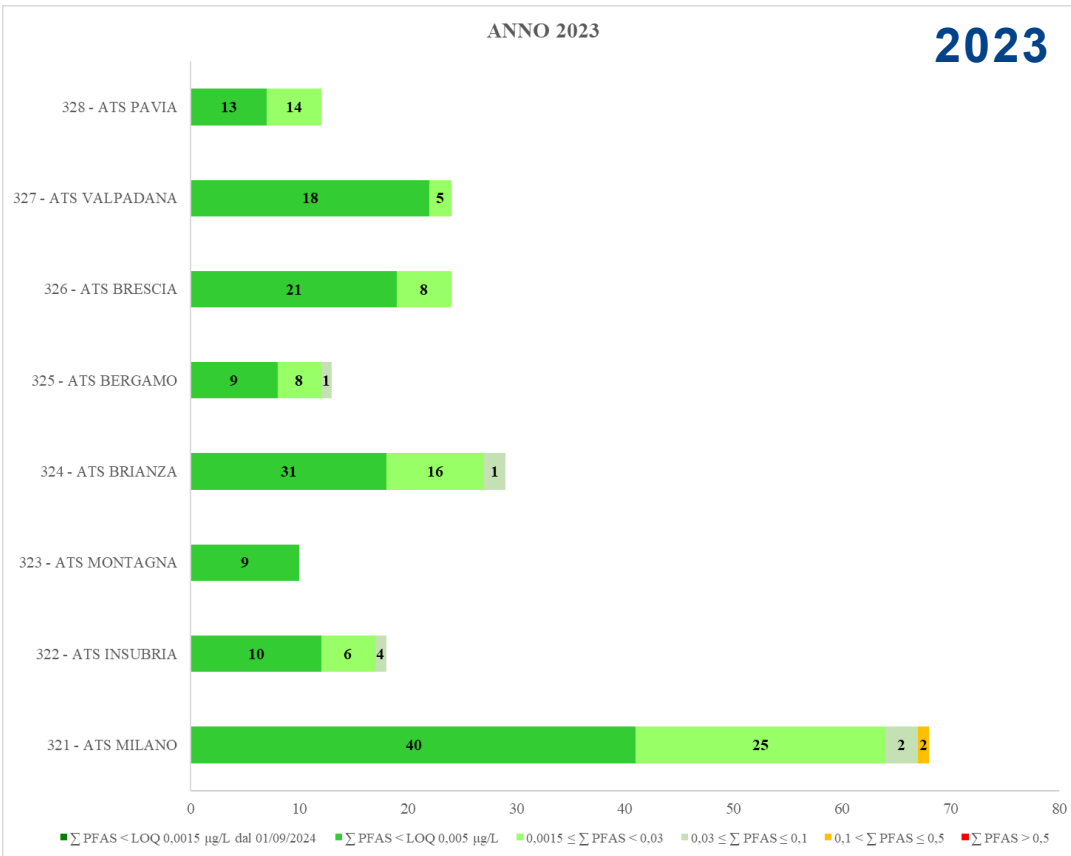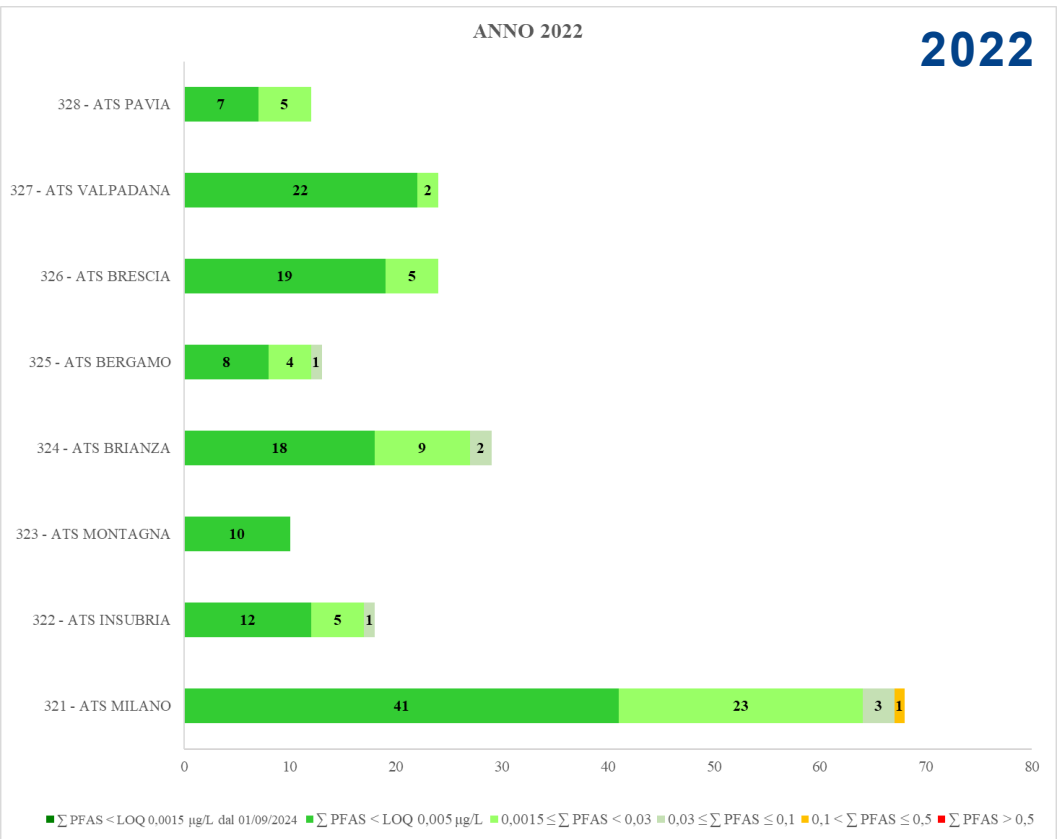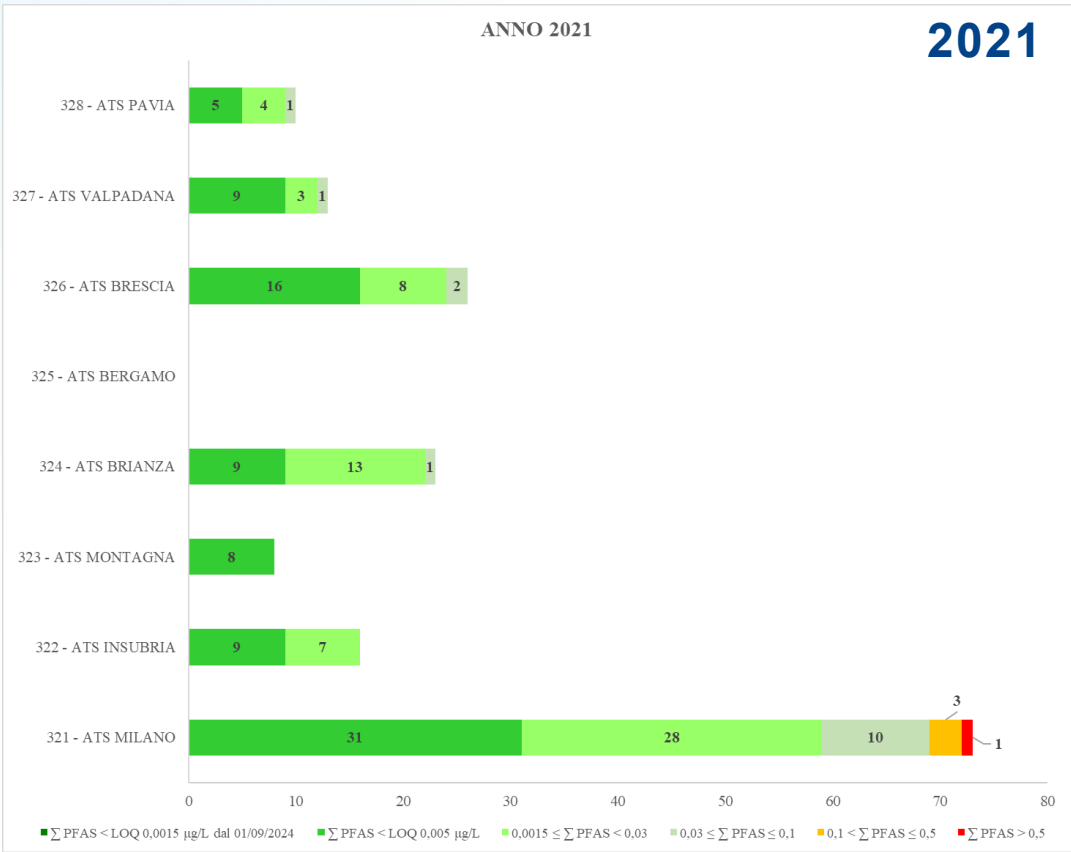

ANNO	N. CAMPIONI	N.NC
2021	169	3
2022	198	1
2023	246	2
2024	464	2

Legenda:

Σ PFAS < LOQ 0,0015 µg/L dal 01/09/2024
Σ PFAS < LOQ 0,005 µg/L
0,0015 ≤ Σ PFAS < 0,03
0,03 ≤ Σ PFAS ≤ 0,1
Σ PFAS ≤ 0,1

Il controllo dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano

Work in progress:

- **Accreditamento nuovi 6 composti previsti dal D.Lgs. 102/2025**
- **Limite Somma di 4 PFAS**
- **TFA**

SRPS:

- **Decreto DGW n. 11515 del 12/08/2025 Nomina del Gruppo di Lavoro di esperti a supporto della UO Prevenzione per la realizzazione degli obiettivi del Sistema Regionale di Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SRPS)**

Aspetti positivi:

- **Collaborazione proficua tra DDGG di Regione Lombardia, con ARPA Lombardia e con i Gestori del Servizio Idropotabile, ognuno nell'ambito delle proprie competenze**

CONTATTI

UO Prevenzione – DG Welfare:

danilo_cereda@regione.lombardia.it

emanuela_ammoni@regione.lombardia.it